


Vurdering og behandling av hudflenger

Mölnlycke® har utviklet en guide for å enkelt klassifisere hudflenger i henhold til anbefalingene fra ISTAP (International Skin Tear Advisory Panel) om standardisering av identifisering og dokumentering av hudflenger.



'Skumbandasjer med silikon har vist å fremme sårheling og bidra til at såret lukkes innenfor forventet helingsforløp, med raskere lukking og kortere gjennomsnittlig tilhelingstid, enn ved bruk av bandasjer uten silikon⁵.'

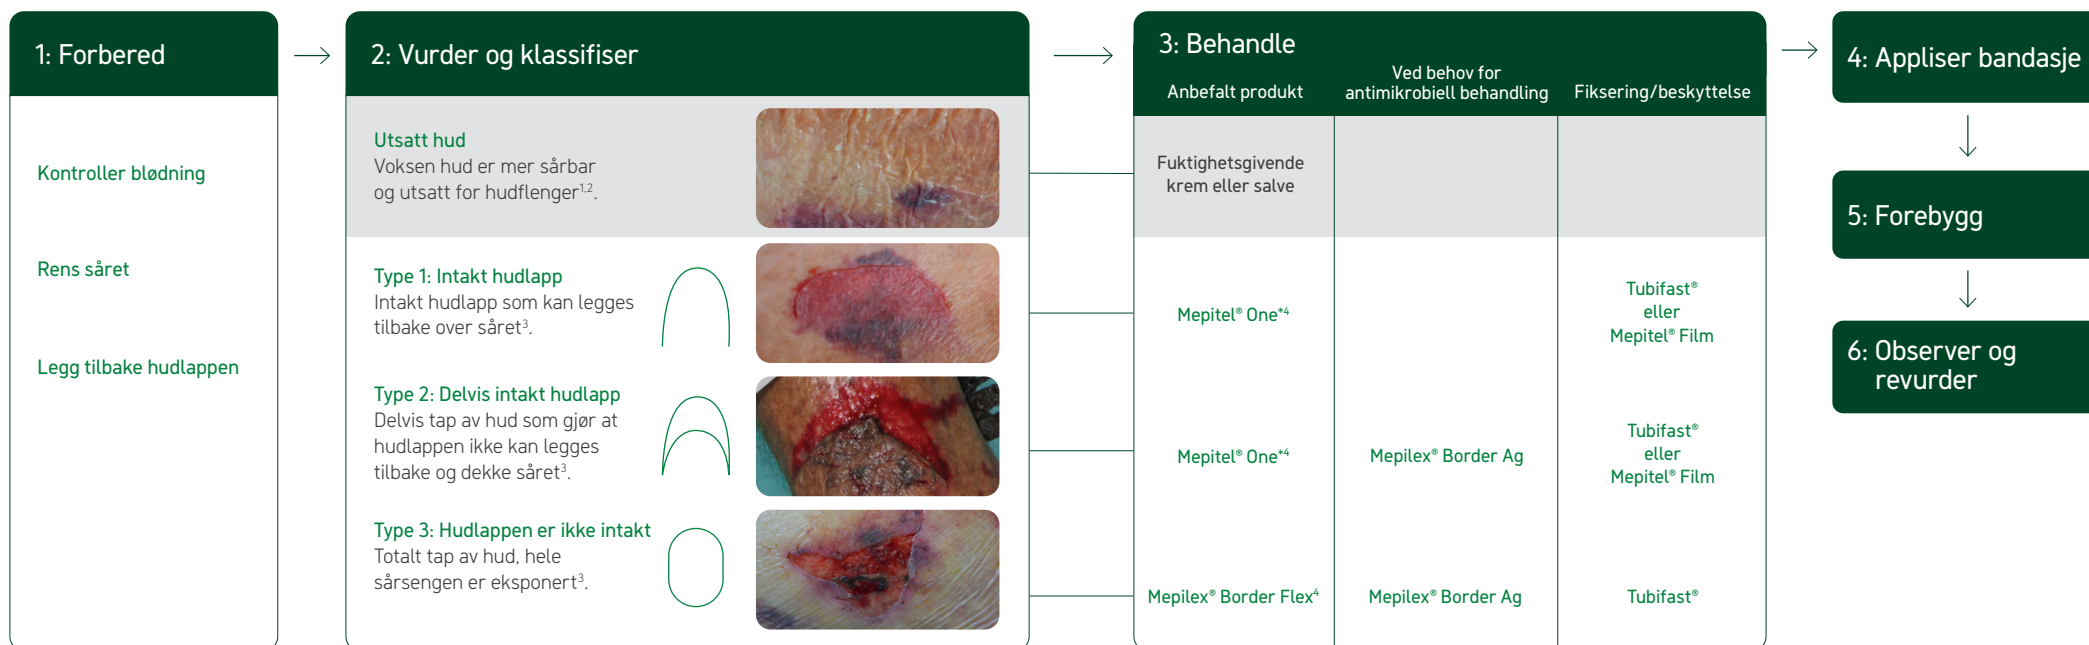

*Pluss sekundærbandasje, Mesoft® eller Mesorb®.

Referanser:

1. White MW. et al. Skin tears in frail elders: A practical approach to prevention. Geriatric Nursing, 1994. 2. Resnick B. Wound care for the elderly. Geriatric Nursing, 1993. 3. LeBlanc K. et al. International skin tear advisory panel: A tool kit to aid in the prevention, assessment, and treatment of skin tears using a simplified classification system. Advances in Skin and Wound Care, 2013. 4. LeBlanc, Woo. A pragmatic randomised controlled clinical study to evaluate the use of silicone dressings for the treatment of skin tears. Int Wound J. 2022;19:125-134. 5. Nakaneng, E. et al. Best practice recommendations for the prevention and management of skin tears in aged skin. Wounds International 2025 (available to download from www.woundsinternational.com).

Les mer på www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care AS, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo. Besøksadresse Brynsalléen 4, 0667 Oslo. Tlf. +47 22 70 63 70. Varemerkene, navnene og logoene til Mölnlycke, Mepitel, Mepilex, Tubifast, Mesoft, og Mesorb er registrert globalt av ett eller flere av selskapene i konsernet Mölnlycke Health Care. ©2025 Mölnlycke Health Care AS. Med enerett. NOWC7122510